



Załącznik nr 5 do PFU- schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków 150 RLM technologia obrotowe złoża biologiczne

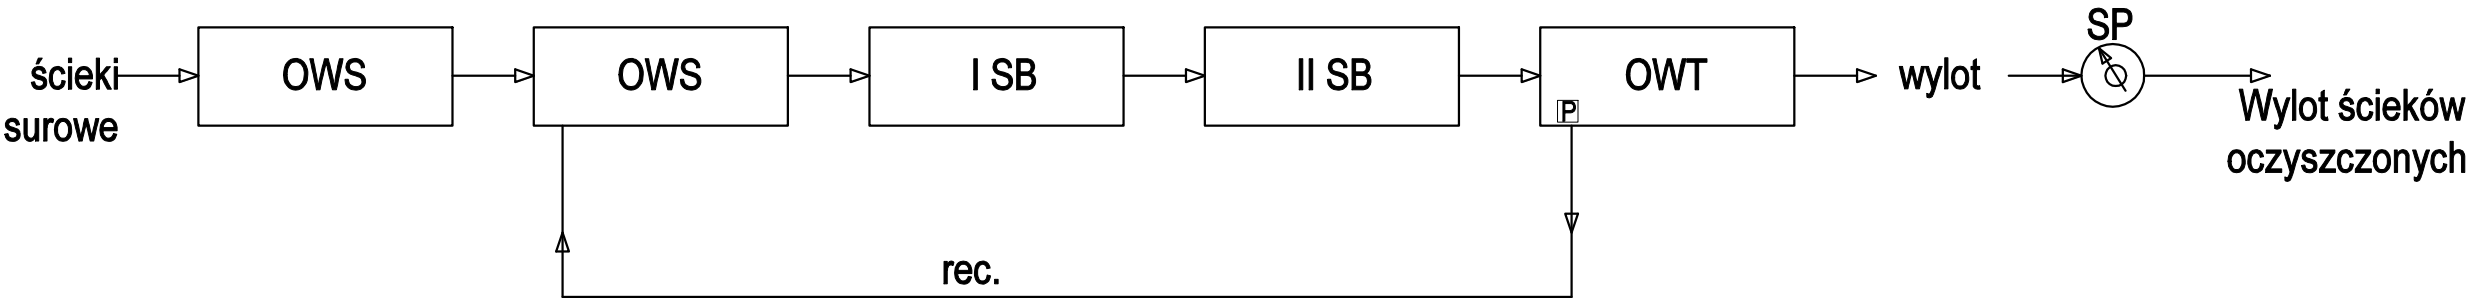

Oczyszczalnia ścieków 50 RLM technologia obrotowe złoża biologiczne

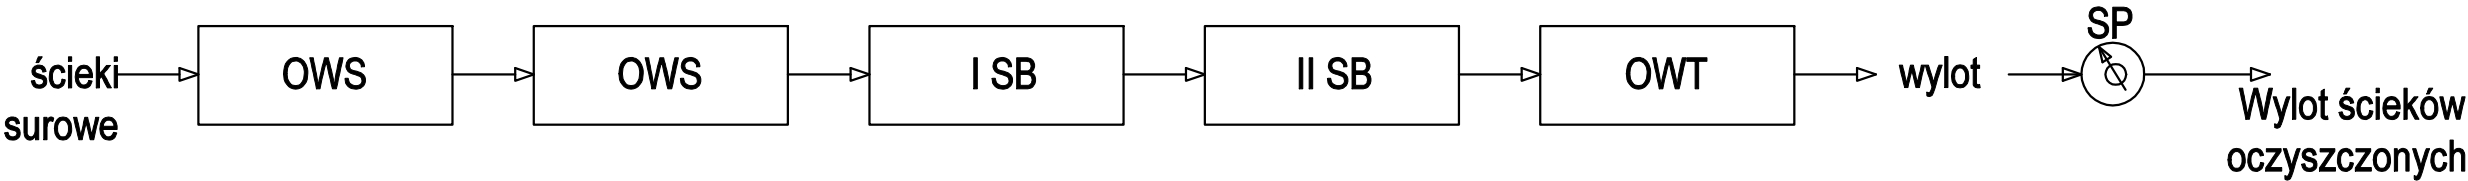

- P- pompa recyrkulacji osadu
- OWS- osadnik wstępny
- OWT- osadnik wtórny
- I SB- pierwsza strefa biologiczna
- II SB- pierwsza strefa biologiczna
- SP- studnia przepływomierza
- rec.- recyrkulacja ścieków